

WES+ VEZETÉK NÉLKÜLI TŰZJELZŐ ÉS EVAKUÁCIÓS RENDSZER ESETTANULMÁNY

Pro-M Zrt. - 2017.

ELŐZMÉNYEK



Helyszín: Pro-M Zrt. (Magyar Telekom Nyrt. létesítmény), Budapest X. ker.

A távközlési vállalat ikonikus tornyába 2017 tavaszán belesapott a villám. Másodlagos hatásként a tűzjelző rendszer több eszköze meghibásodott.

A rendkívüli felülvizsgálat elvégzése, a hibák részletes felmérése, illetve ezen munkák megrendelésének átfutása több időt vett igénybe. Ezalatt a hibás eszközök által védett területek védelem nélkül maradtak.


MEGOLDÁS



A meghibásodott 11 db füstérzékelő mellé mobil, vezeték nélküli füstérzékelőket, a meghibásodott kültéri kézi jelzésadó mellé 1 db vezeték nélküli kültéri kézi jelzésadót telepítettünk ideiglenesen.

A létesítmény főépülettől távolabb található portáján, - ahol az állandó 24 órás felügyelet biztosított, - letelepítettünk egy központi egységet.

Az állandó felügyeletet ellátóknak a meglévő tűzjelző központ mellett elhelyezett központi egységen biztosítottuk, hogy az ideiglenes eszközökről is azonnal pontosan beazonosítható jelzést kapjanak. Tűzjelzés esetén a tűzjelző központról manuálisan indíthatták a riasztás, a hangjelző hálózaton keresztül.

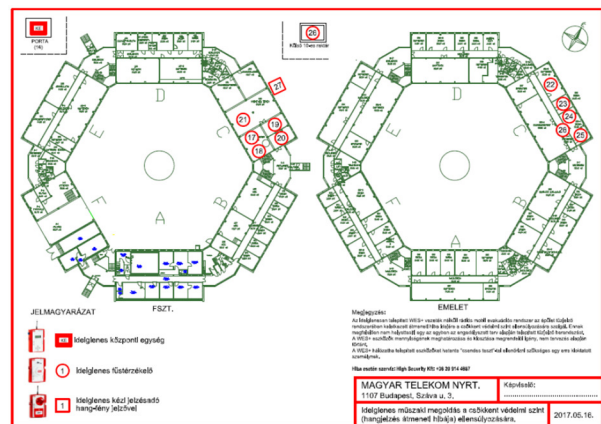

Üzemeltető eleget tett a vonatkozó jogszabályi előírásnak (OTSZ 252.§), és a csökkent védelmi szintet a bérelt mobil, vezeték nélküli tűzjelző rendszerrel, mint tartalék műszaki megoldással helyettesítette az átmeneti időszakban.